




REQUERIMENTO AO PLENÁRIO N.º 1.690

Informações do Executivo sobre causas e providências em relação à falta d'água no Parque Residencial Eloy Chaves.

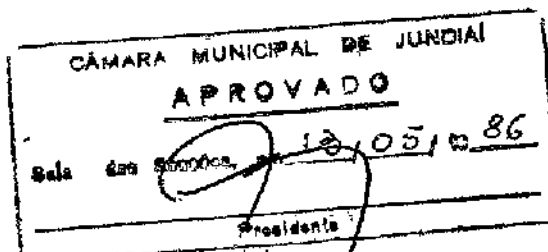

of. PM 05/86/11

CONSIDERANDO que os moradores do Parque Residencial Eloy Chaves vêm sofrendo diariamente com a falta de água, problema esse inadmissível, já que tal líquido é indispensável ao bem-estar de qualquer indivíduo, devendo este assunto ter prioridade, dadas as dimensões de suas consequências,

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o soberano Plenário, solicite-se ao Executivo informar a esta Casa o seguinte:

- 1 - Qual o motivo da falta diária de água no Parque Residencial Eloy Chaves?
- 2 - Há algum empenho para que o problema seja resolvido?
- 3 - Qual seria a forma adotada para a sua solução e quando isso efetivamente acontecerá?

Sala das Sessões, 06.05.86


JOSÉ GERALDO MARTINS DA SILVA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ


G. P. L. nº 178/86

Processo nº 11522/86

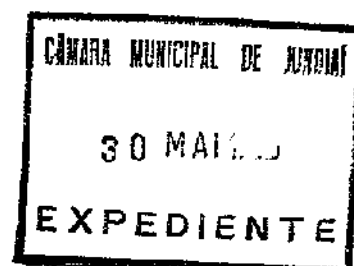

Jundiá, 29 de maio de 1.986.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

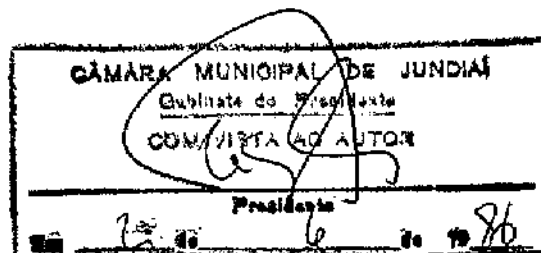

Em atenção ao requerimento nº 1.690/86, de autoria do Nobre Vereador José Geraldo Martins da Silva, vimos informar a V.Exã. que estamos providenciando as informações, sendo que as remeteremos oportunamente.

Na oportunidade, renovamos os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

(ANDRÉ BENASSI)

Prefeito Municipal

Ao

Exmo. Sr.

Vereador TARCÍSIO GERMANO DE LEMOS

DD. Presidente da Câmara Municipal de Jundiá

N e s t a

rmsm.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

GP.L. nº 214/86

Proc. nº 11522/86


CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

2* JUL 1986

EXPEDIENTE

Jundiá, 26 de junho de 1986.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

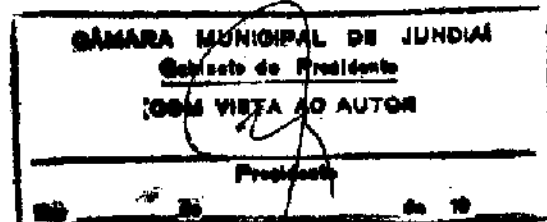

Em atenção ao requerimento nº 1690, de autoria do Nobre Vereador José Geraldo Martins da Silva, vimos prestar as seguintes informações:

1.- Realmente há deficit de água no citado bairro. A vazão fornecida pela Represa da Serra Ermida e tratada pela Estação de Tratamento de Água é suficiente para o bairro Parque Eloy Chaves, conforme previsão do projeto original.

O bombeamento é interrompido, quase que diariamente, para recuperar o nível do reservatório e permitir o funcionamento das bombas.

2.- Sempre que necessário, são feitas manobras nos registros para abastecer as casas em cota mais elevada. No momento, estamos providenciando a colocação de registros na rede, para setorizar o abastecimento e assim atender alternadamente cada setor.

3.- A solução definitiva, virá através da implantação de uma -

Ao

Exmo. Sr.

Dr. TARCÍSIO GERMANO DE LEMOS

DD. Presidente da Câmara Municipal de Jundiá

N e s t a

mabp



Adutora, que partirá da Adutora do Distrito Industrial e será interligada às redes do citado bairro.

O projeto já está concluído, assim como a quantificação - de materiais e mão de obra. Estamos apenas aguardando liberação de recursos para iniciarmos a obra.

Na oportunidade, reiteramos os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


(ANDRÉ BENASSI)

Prefeito Municipal

mabp